

**Условные обозначения:**

Действующий водопровод:


- труба чугунная
- труба ПНД
- труба А/цементная Ø 150
- труба стальная Ø 100

8К, ПГ

- - водопроводный колодец

8 - порядковый номер колодца;  
К - наличие водоразборной колонки;  
ПГ - наличие пожарного гидранта

- - водонапорная башня
- - скважина

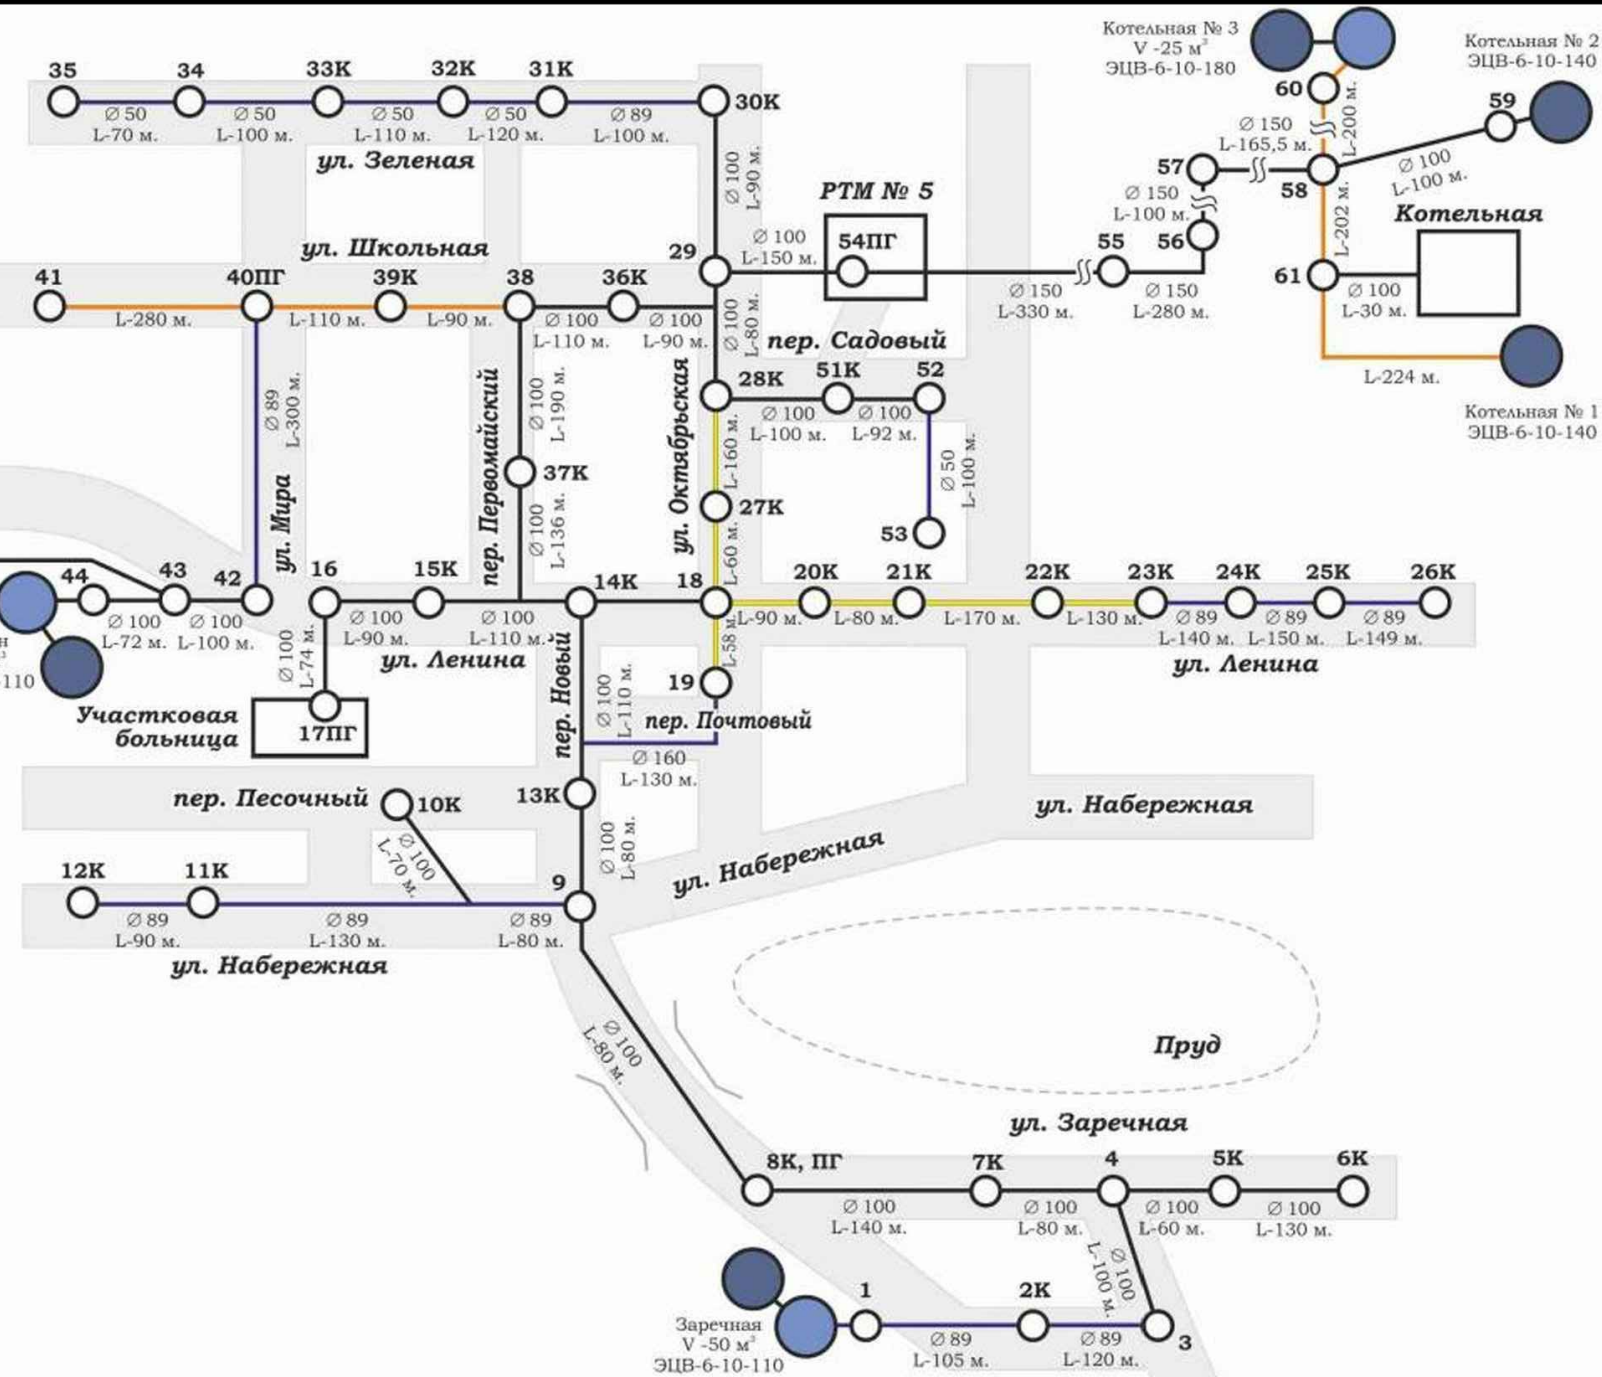

Общая протяженность сетей - 8297,5 м.  
Водоразборных колонок - 30 шт.

|          |         |      |          |         |      |
|----------|---------|------|----------|---------|------|
|          |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист | N докум. | Подпись | Дата |
| Утвердил |         |      |          |         |      |
| Проверил |         |      |          |         |      |
| Исполн.  |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Красноярский край,<br>Шушенский район   |      |        |
| Ильичевский сельсовет<br>пос. Синеборск |      |        |
| Стадия                                  | Лист | Листов |
| СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ               |      |        |

|               |  |
|---------------|--|
| Взаим. инв. N |  |
| Подп. и дата  |  |
| Инв. N подл.  |  |

Условные обозначения:

Действующий водопровод:

- труба чугунная Ø 100
- труба ПНД Ø 89
- труба стальная Ø 20

8К, ПГ

○ - водопроводный колодец


8 - порядковый номер колодца;

К - наличие водоразборной колонки;

ПГ - наличие пожарного гидранта

● - водонапорная башня

● - скважина

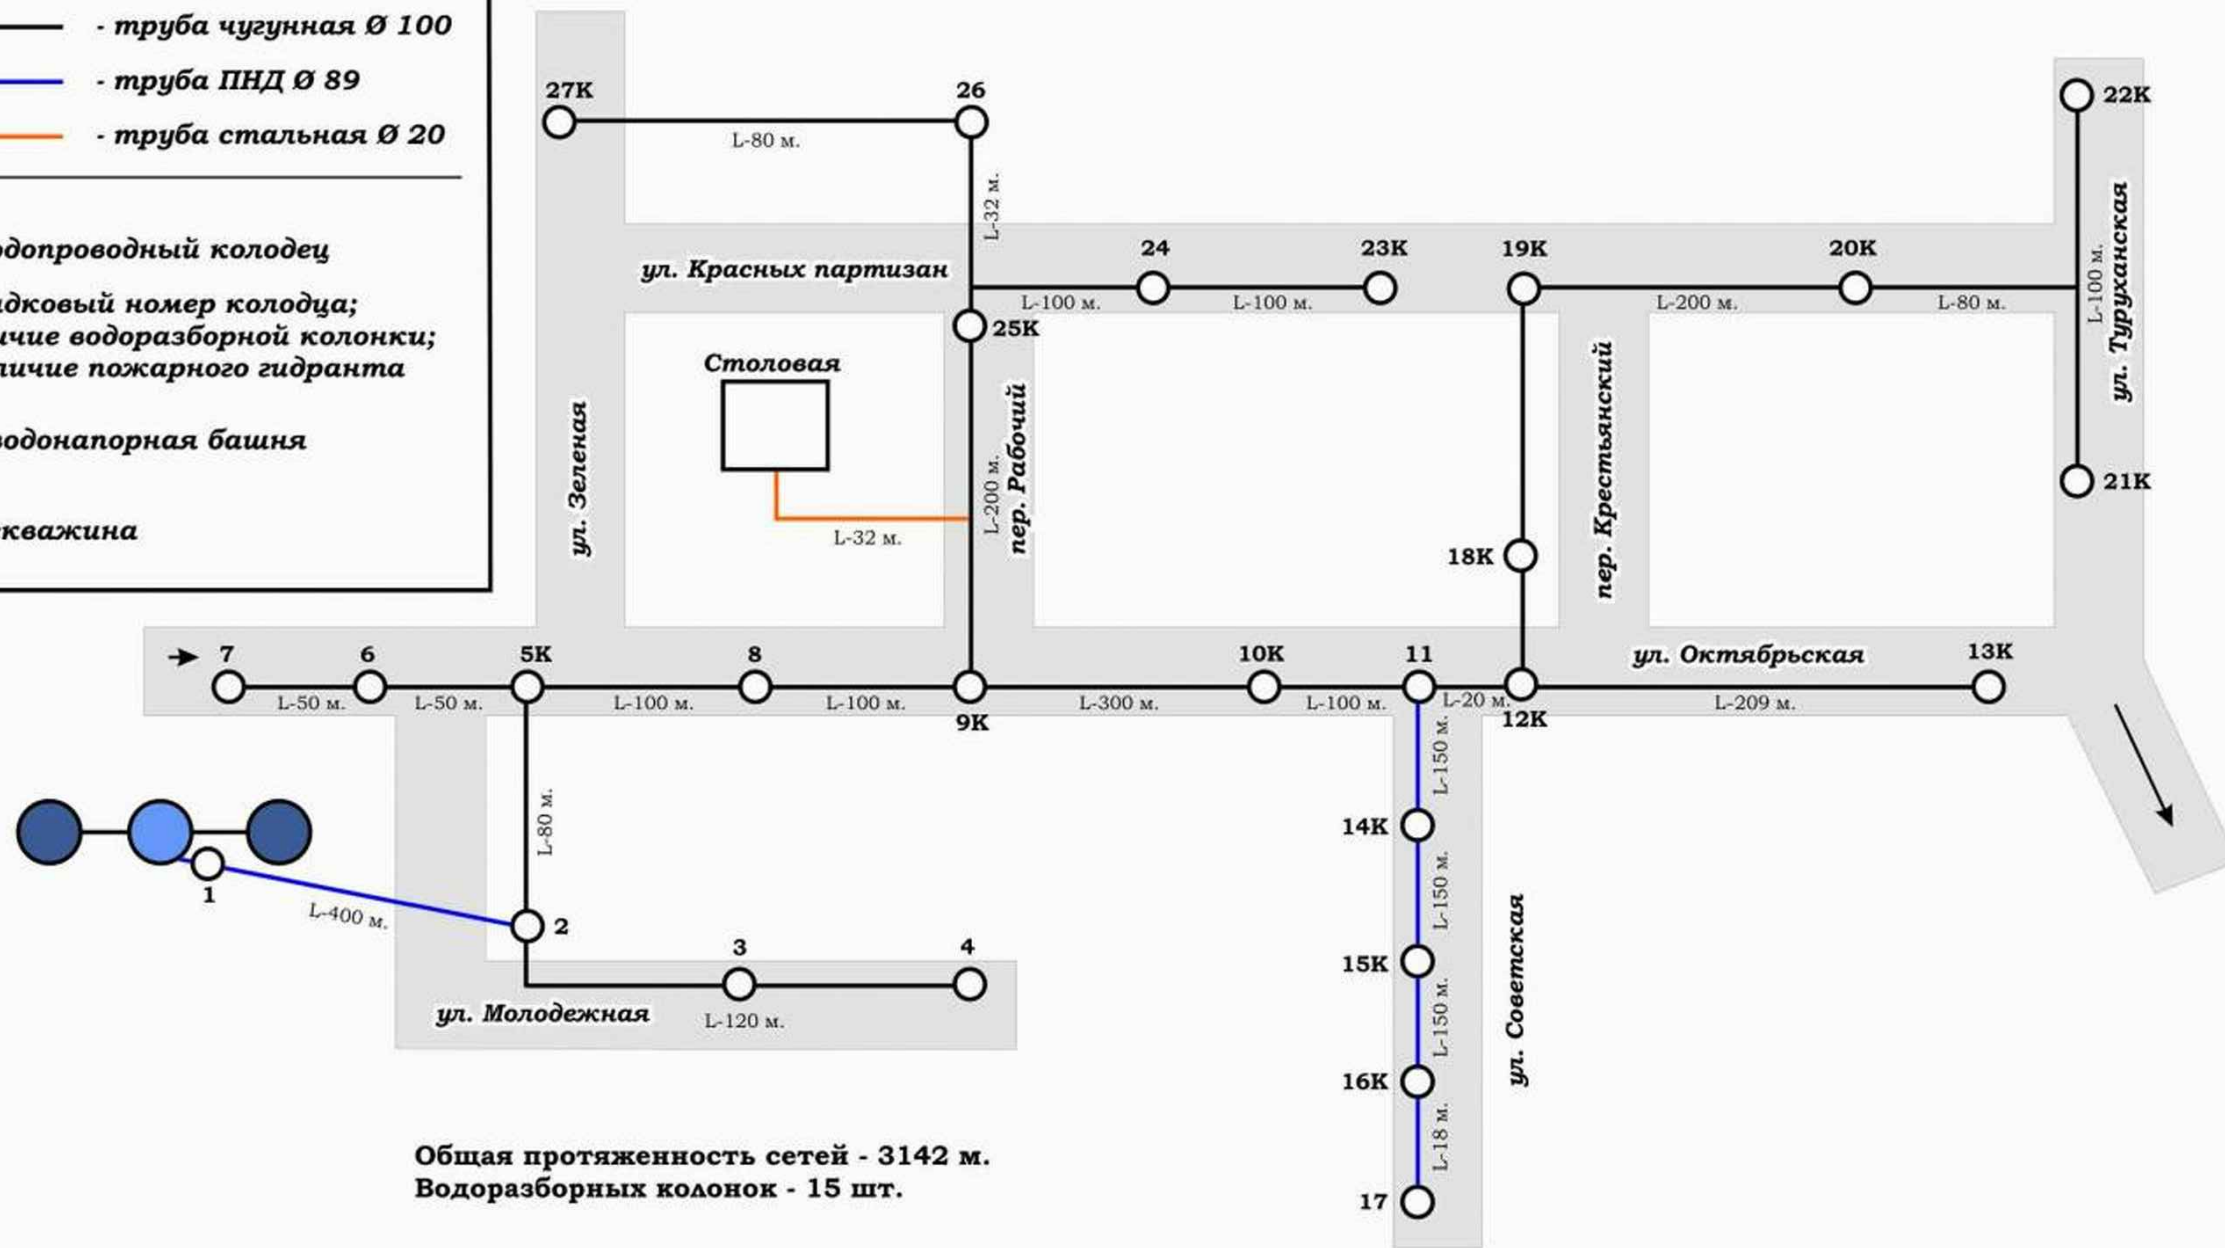

Общая протяженность сетей - 3142 м.  
Водоразборных колонок - 15 шт.


|          |         |      |          |         |      |
|----------|---------|------|----------|---------|------|
|          |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист | N докум. | Подпись | Дата |
| Утвердил |         |      |          |         |      |
| Проверил |         |      |          |         |      |
| Исполн.  |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |
|          |         |      |          |         |      |

Красноярский край,  
Шушенский район

Ильичевский сельсовет  
с. Дубенское

СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
|        |      | 1      |

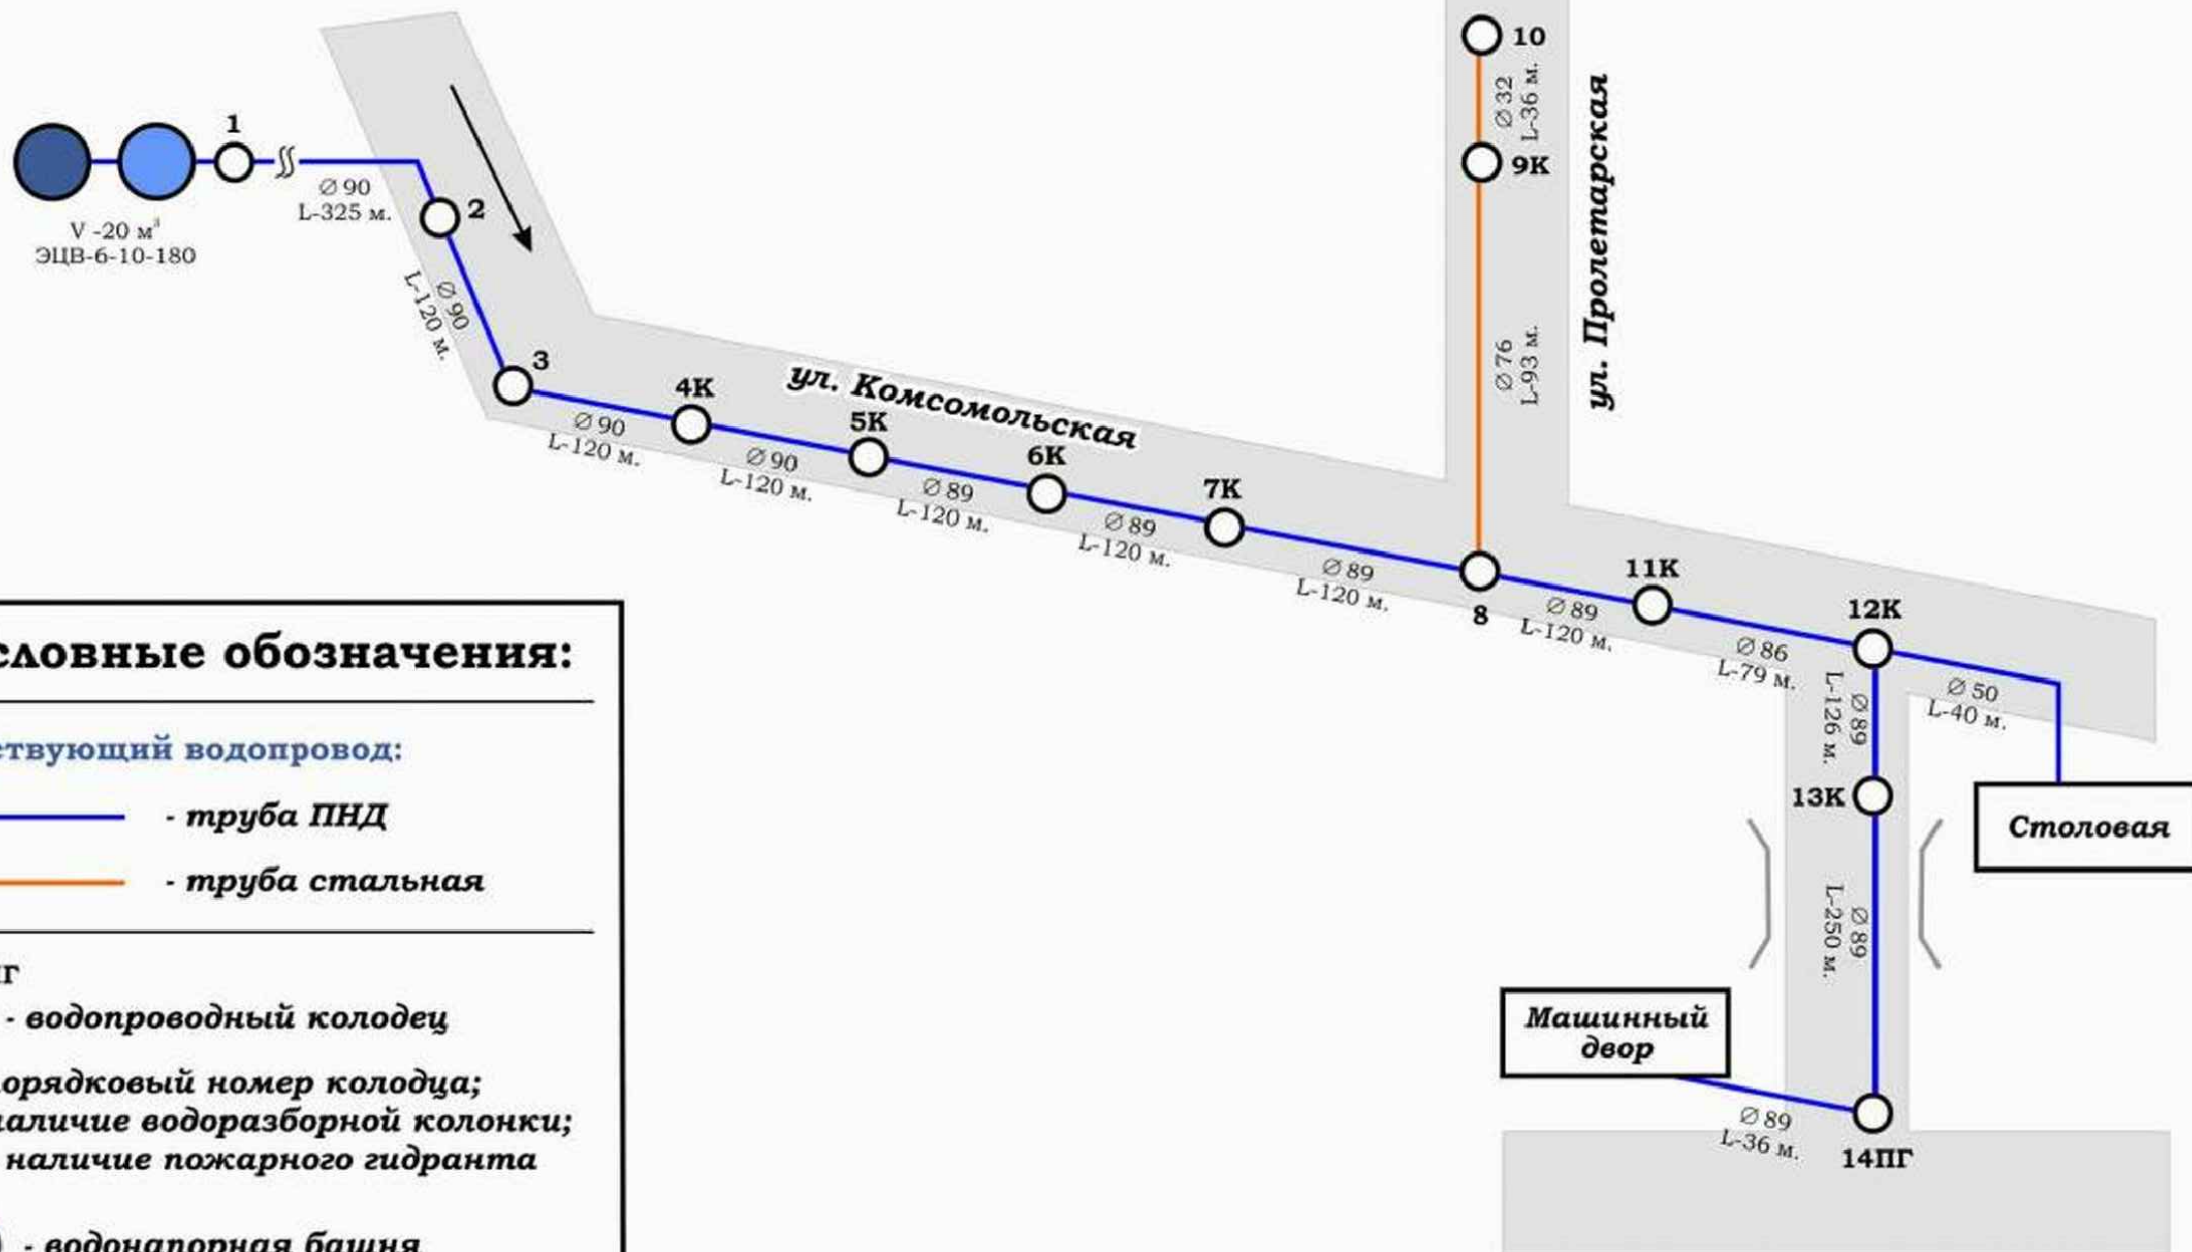

Общая протяженность сетей - 1825 м.  
Водоразборных колонок - 7 шт.

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. N |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв. N подл. |  |

|          |         |      |          |         |      |   |        |      |        |
|----------|---------|------|----------|---------|------|---|--------|------|--------|
|          |         |      |          |         |      |   |        |      |        |
|          |         |      |          |         |      |   |        |      |        |
|          |         |      |          |         |      |   |        |      |        |
|          |         |      |          |         |      | Красноярский край,<br>Шушенский район       |        |      |        |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист | N докум. | Подпись | Дата |   |        |      |        |
|          |         |      |          |         |      | Синеборский сельсовет<br>пос. Веселые Ключи | Стадия | Лист | Листов |
| Утвердил |         |      |          |         |      |   |        |      |        |
| Проверил |         |      |          |         |      |   |        |      |        |
| Исполн.  |         |      |          |         |      | СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ                   |        |      |        |
|          |         |      |          |         |      |   |        |      |        |
|          |         |      |          |         |      |   |        |      |        |